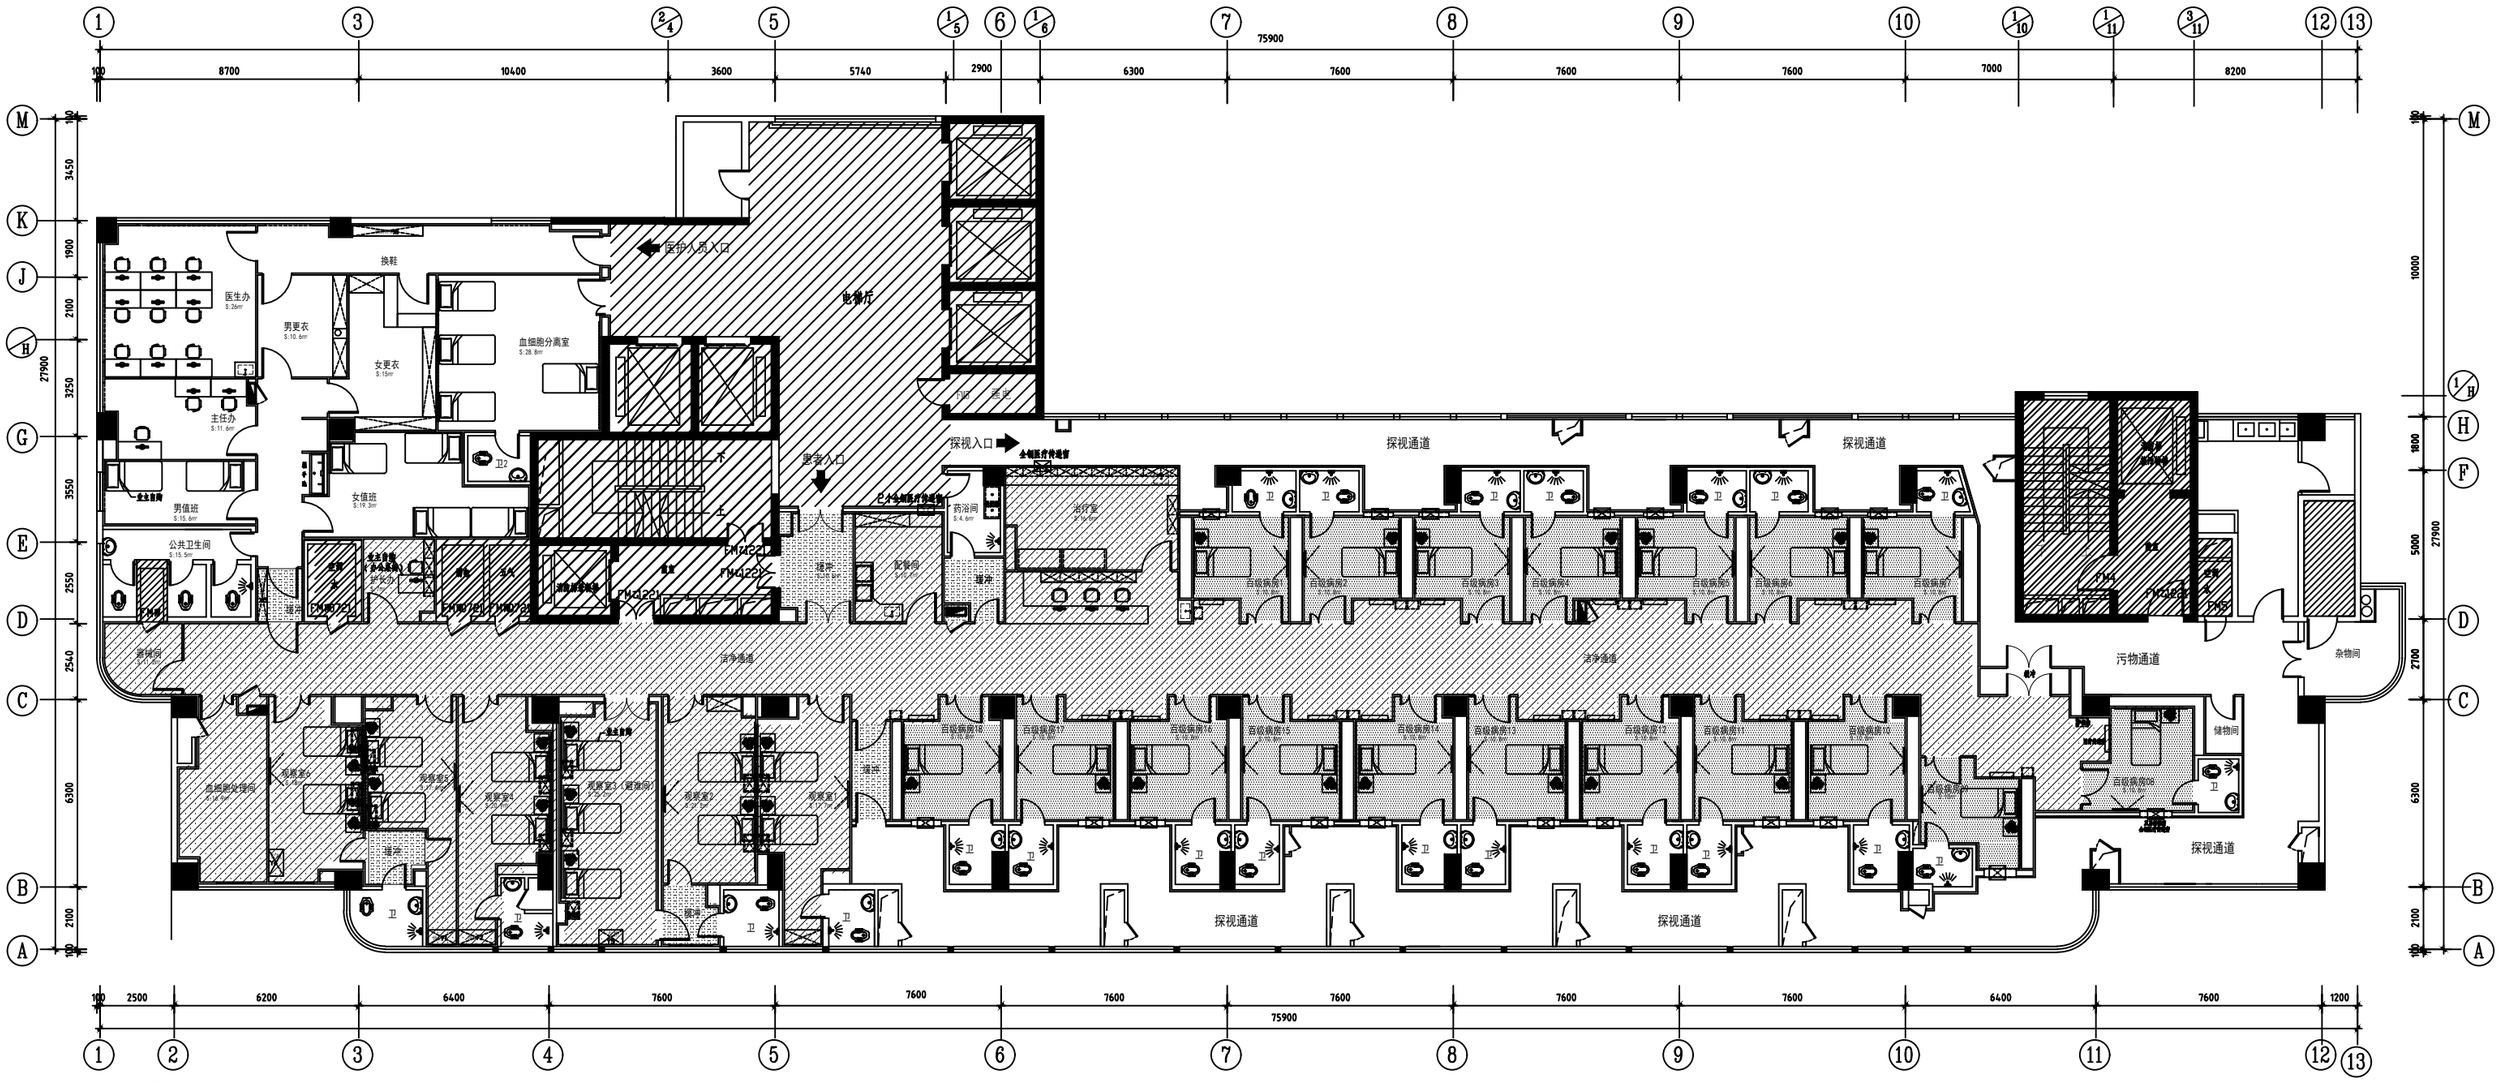

图例说明：

	空气洁净度5级区(I类洁净环境)百级
	空气洁净度7级区(II类洁净环境)万级
	空气洁净度8级区(III类洁净环境)十万级

广西苏净医疗净化工程有限责任公司
GuangXi Sujing Medical Purification Engineering CO,Led
地址：南宁市青秀区金湖南路东一巷6号琅西大厦八楼　电话：0771-5521940　传真：0771-5527507
本图纸版权归广西苏净医疗净化工程有限责任公司所有，任何单位及个人未得本公司书面授权，不得随意将其中任何部分翻印。切勿以比例量度此图，一切尺寸以图内数据为准，承建人必须在现场核对图内所示数字之准确，如发现任何矛盾，应立即通知本公司。

建设单位	广西医科大学第一附属医院	设　计	谢荣欢	图　幅	A2
项目名称	住院部（1号楼）二十一楼干细胞移植病房加固改造工程	校　核	陆飞燕	单　位	mm,m
		项目负责人	梁家毓	日　期	2019.12
图　名	住院楼21层干细胞移植百级层流病房净化工艺平面布置图	审　核	李芸姬	图　别	暖 通
		审　定	李芸姬	图　号	KT-07